




Rozmieszczenie elementów w szafie dystrybucyjnej PPD



Listwa zasilająca

- Panel światłowodowy 1x moduł 6xLC-D OM3/OM4, 3zasałlepka
- Wieszak 1U
- D-Link DGS-1510-52 + MiniGBIC/SFP 1000BaseLX (LC) module
- D-Link DGS-1510-52 + MiniGBIC/SFP 1000BaseLX (LC) module
- Wieszak 1U
- Panel ekranowany modularny 24 port. 1U/24xRJ45 kat.6A
- Panel ekranowany modularny 24 port. 1U/24xRJ45 kat.6A
- Wieszak 1U
- Panel ekranowany modularny 24 port. 1U/24xRJ45 kat.6A

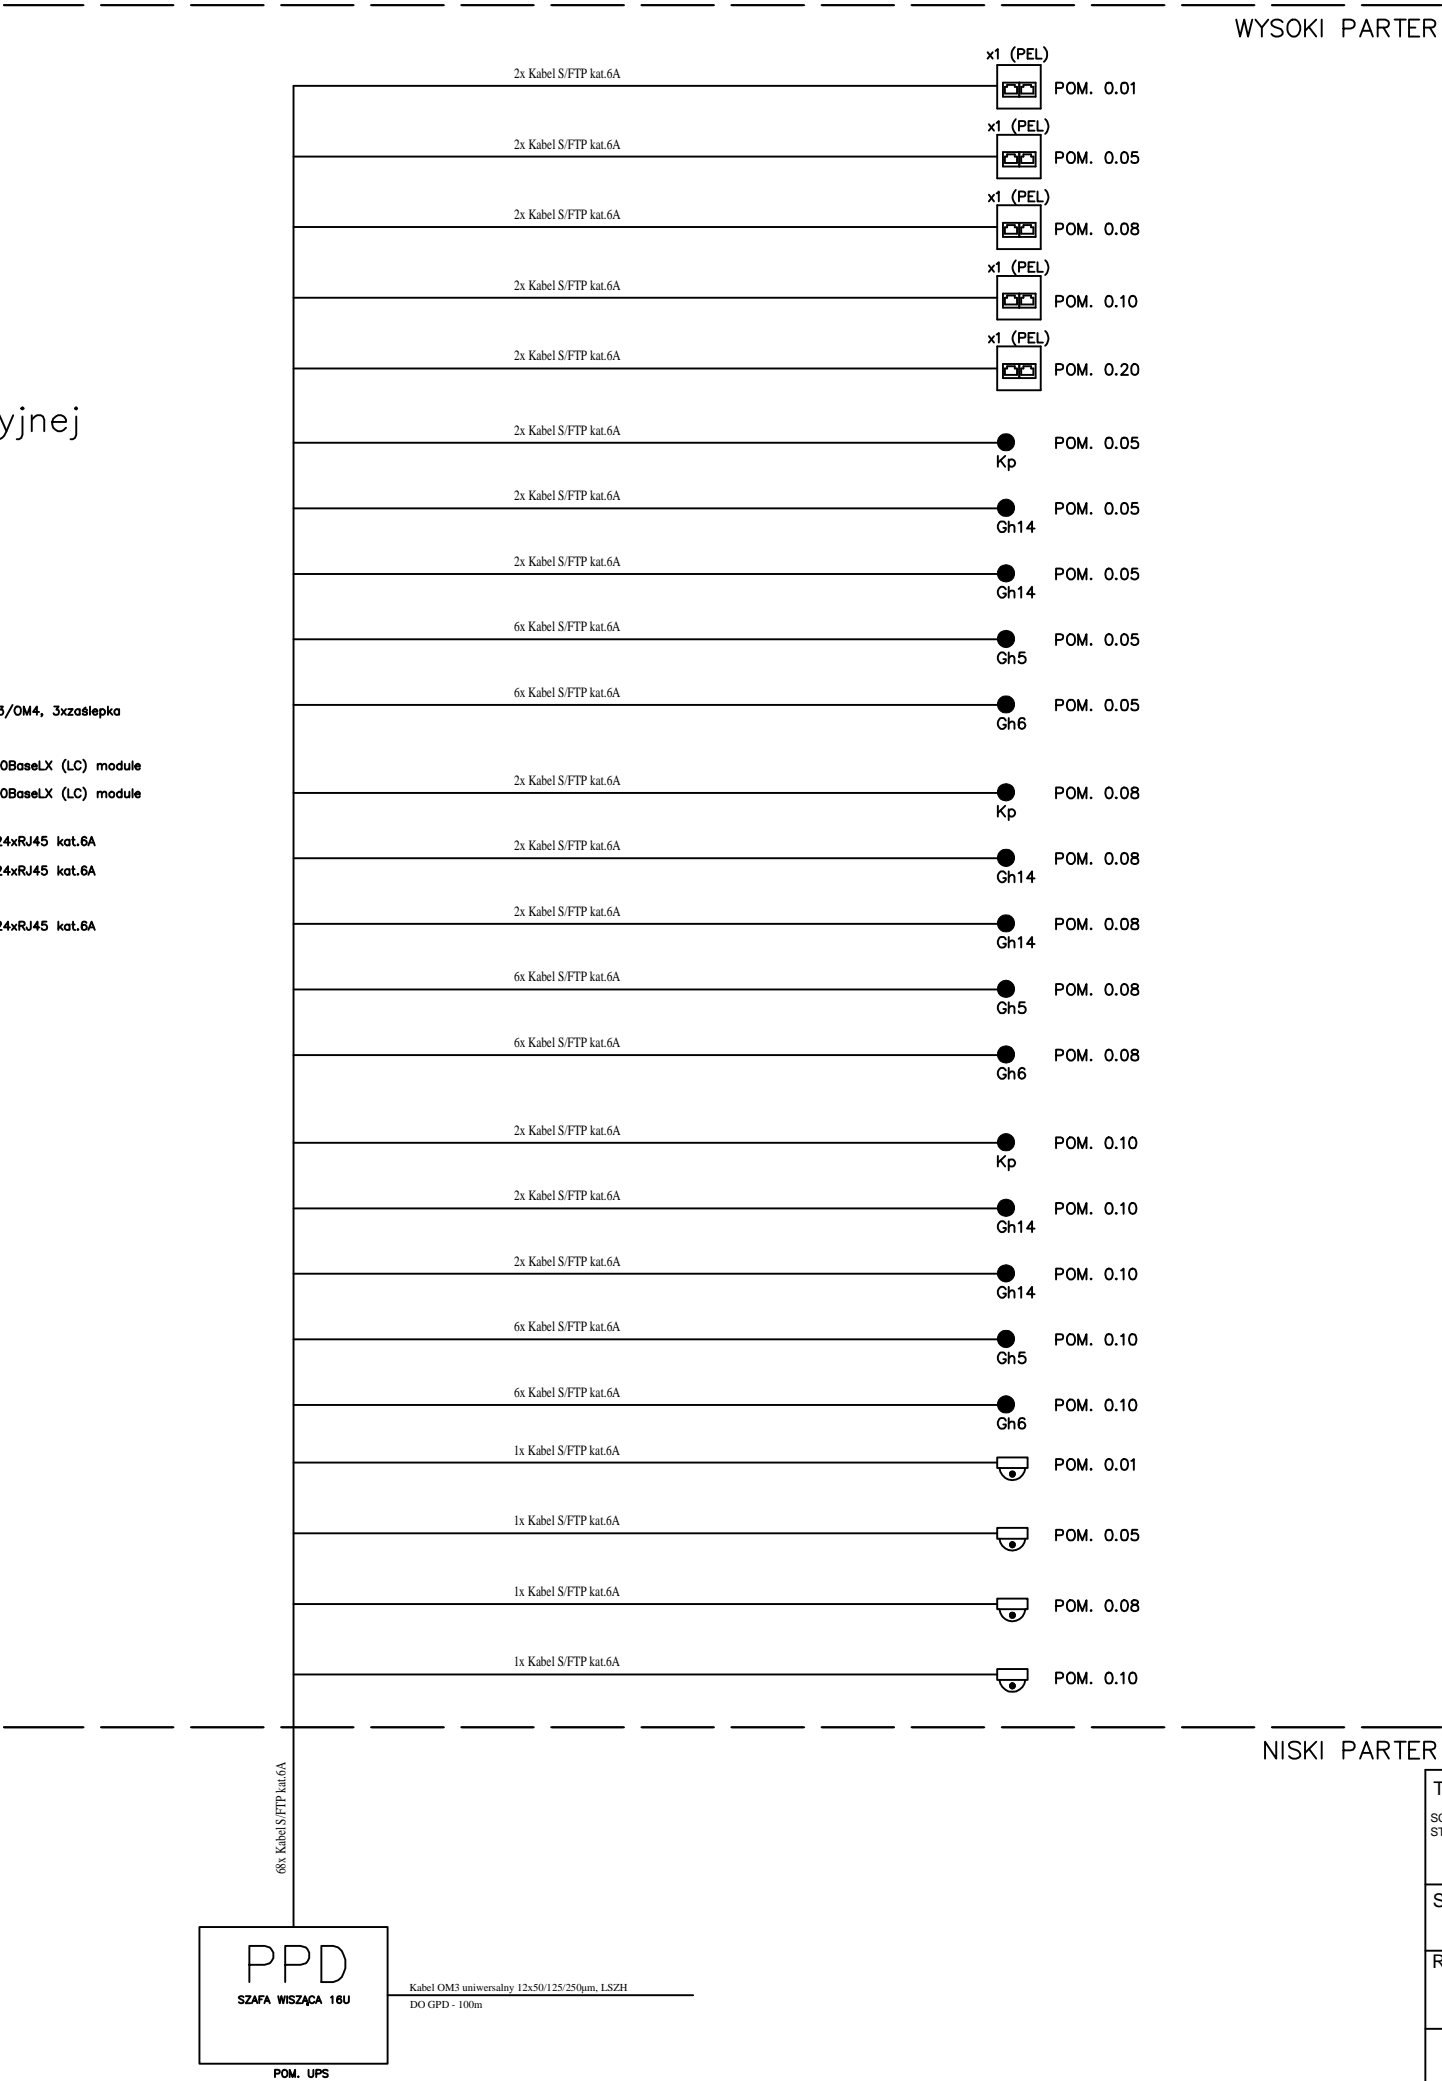

Temat: SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SIECI LAN		Projekt: RZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO	
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 marca 51, działka 2544/145	
Rys. nr: E-26		Inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 marca 51, Wodzisław Śląski	
Skala:		Projektant: mgr inż. Przemysław Waltar SLK/5860/PWBE/15	
 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz		Opracowanie: inż. Mariusz Czapnik	
		Data: 11.2016	