
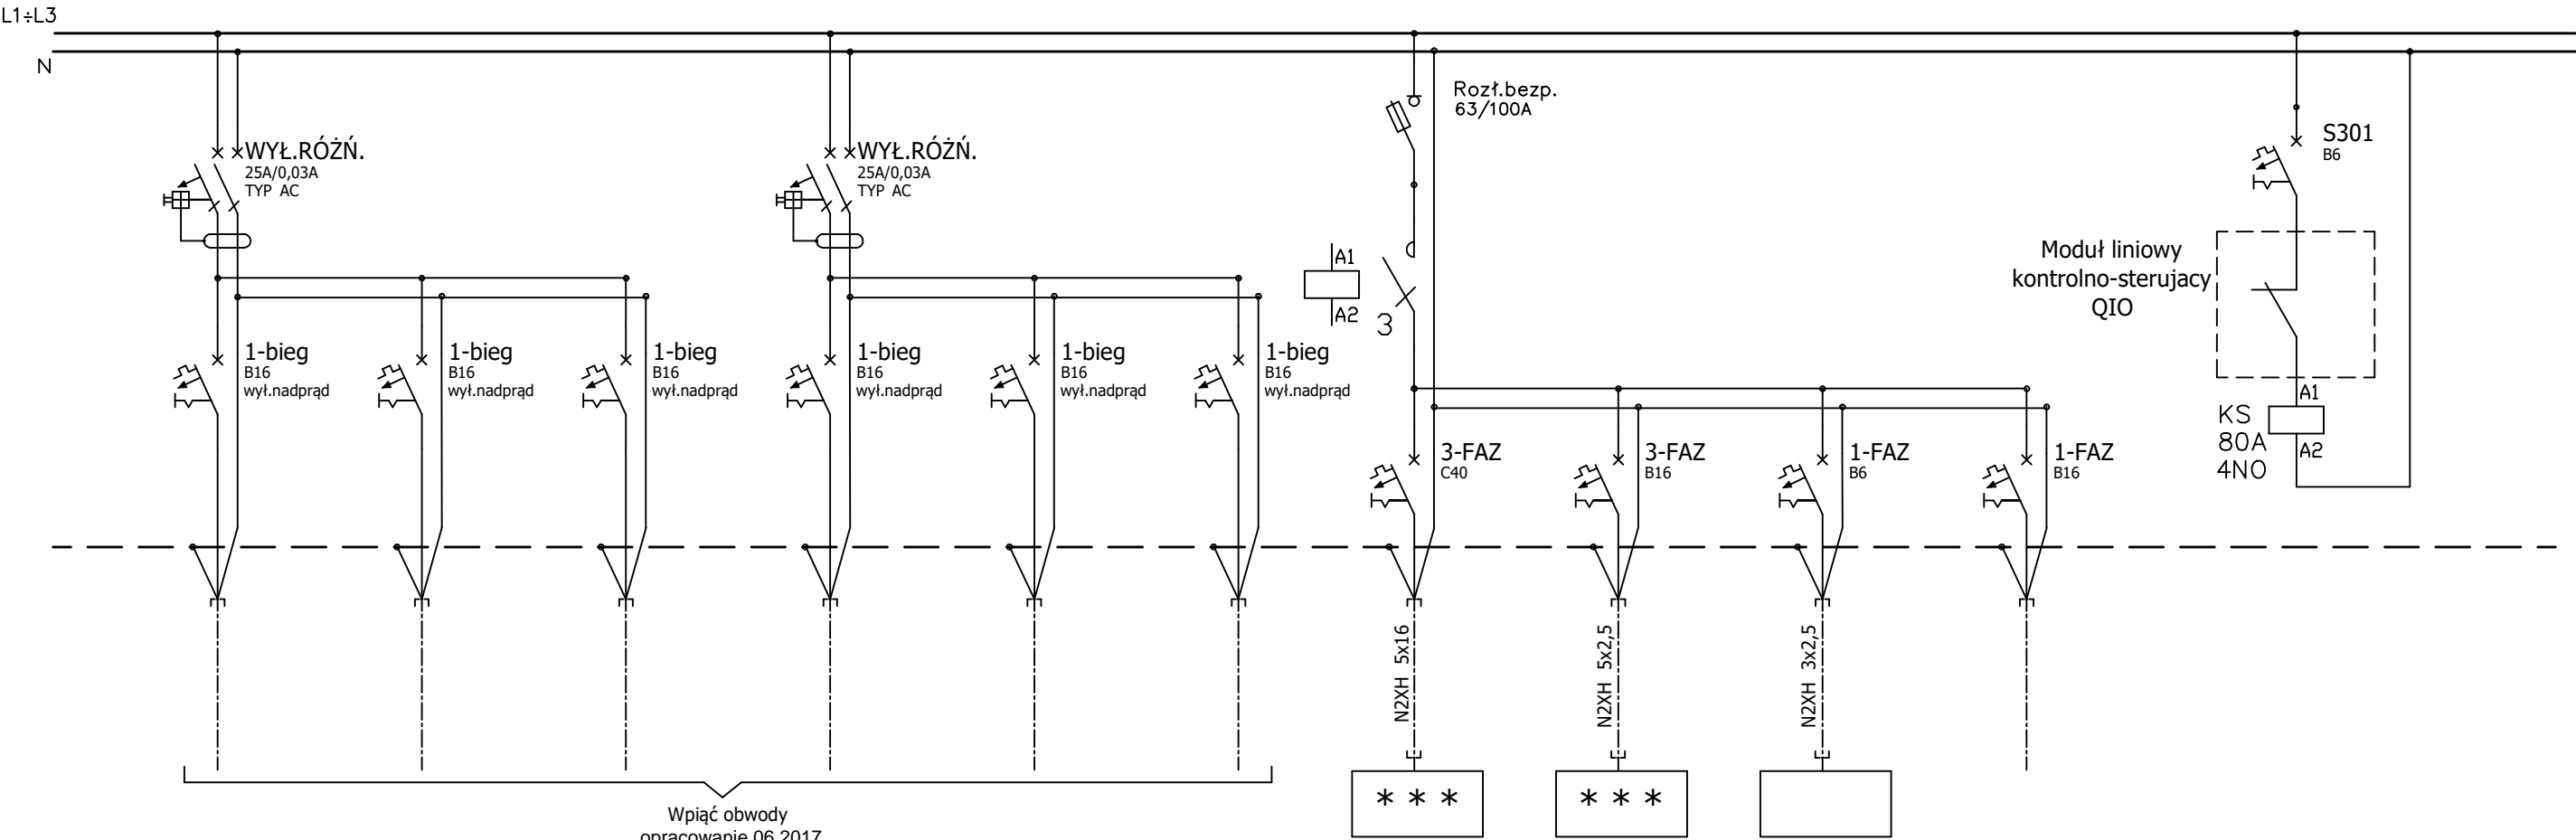


LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA TB										
NUMER OBWODU	TB-10	TB-11	TB-12	TB-13	TB-14	TB-15	TB-16	TB-17	TB-18	TB-19	TB-20
NAZWA OBWODU	Gniazda 230VAC	Gniazda 230VAC	Gniazda 230VAC	Gniazda 230VAC	Gniazda 230VAC	Gniazda 230VAC	Centrala wentylacyjna	Agregat	Wentylator dachowy	Rezerwa	Wyłączenie z SSP
MOC ZAINST.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	23,0	4,0	0,1	-	
PRĄD OBC.	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	37,0	6,5	0,4	-	




" Projekt robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją części pomieszczeń byłego bloku operacyjnego na cele gabinetu badania górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego"

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS


tytuł projektu : PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium: wykonawczy branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div>ARCHIDOM</div> <div>e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst. elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca TB. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL—02
		data opracowania: marzec 2018	ark. / l.ark 2 / 3

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA TB											
NUMER OBWODU	TB-21	TB-22	TB-23	TB-24	TB-25	TB-26	TB-27	TB-28	TB-29	TB-30	TB-31	TB-32
NAZWA OBWODU	Zasilacz klap ppoż	Zasilacz klap ppoż	Zasilacz klap ppoż	Zasilacz klap ppoż	Zasilacz klap ppoż	Zasilacz klap ppoż	Zasilacz klap ppoż	Zasilacze do drzwi do kontroli dostępu (3 szt.)	Lokalny punkt dystrybucyjny	Zasilanie rozdzielnic TIT	Rezerwa	Gnaizda komp pom. 1.12
MOC ZAINST.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		6,0		2,0
PRĄD OBC.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		28,0		8,7

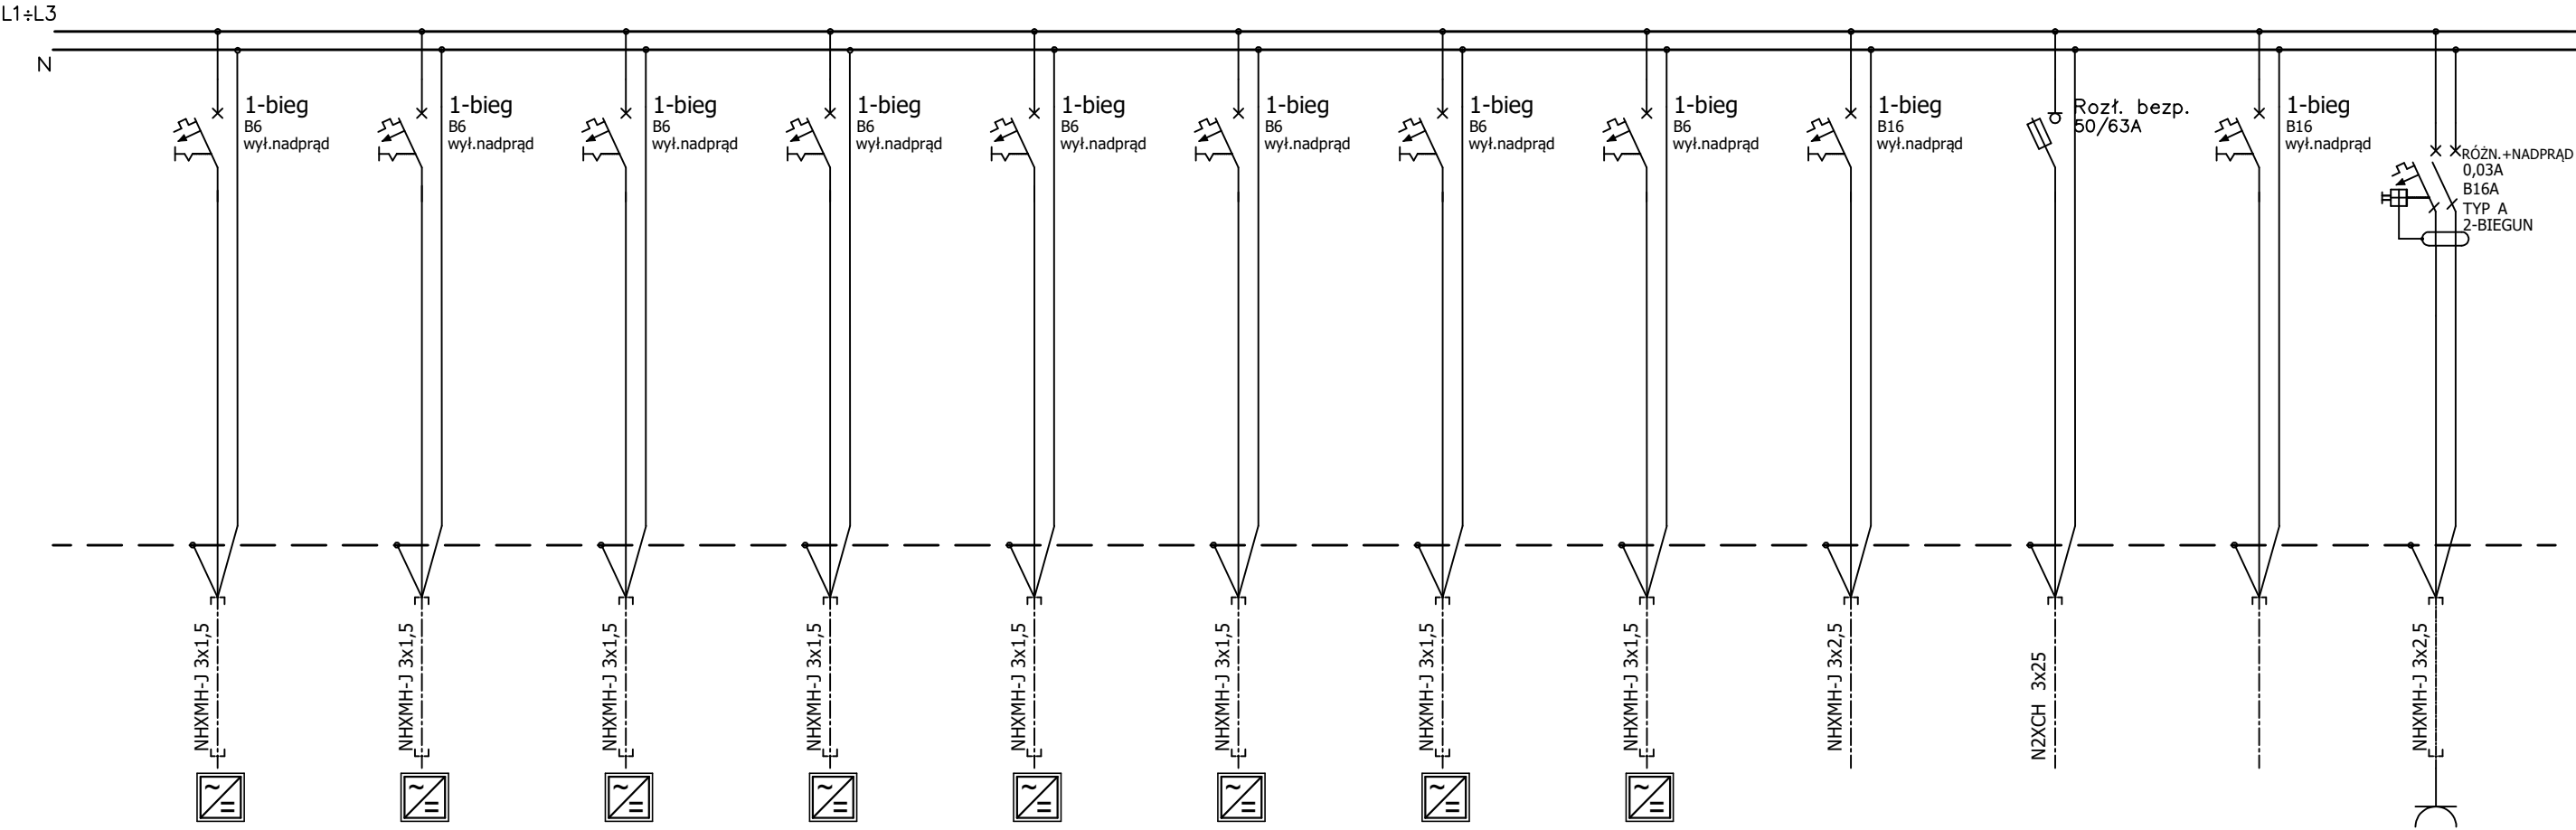

UWAGA:
Ilość obwodów oraz zasilaczy zweryfikować po ostatecznym wyborze klap pożarowych

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS

tytuł projektu : PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium: wykonawczy branża : elektryczna	projektant inst. elektryczne mgr inż. Tomasz Gliniecki nr SLK/5096/PWOE/14	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz</div> <div> ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl</div>	sprawdzający inst. elektryczne mgr inż. Ireneusz Piwko nr SLK/5094/POOE/13	temat rysunku: Tablica zasilająca TB. Schemat strukturalny	
		opracowanie:	rysunek nr: EL-02
		data opracowania: marzec 2018	ark. / l.ark 3 / 3